


## ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

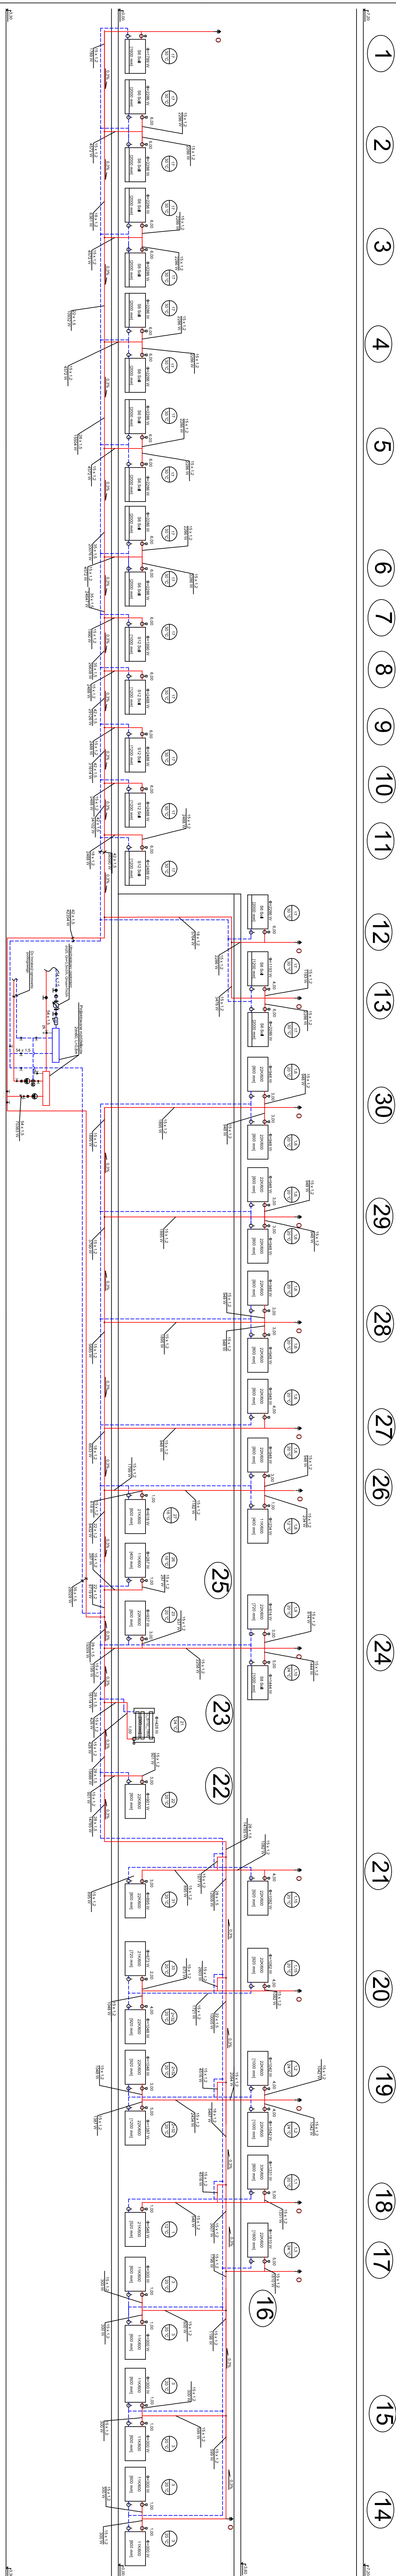

LEGENDA:

7. Zasłanianie i powłoki c.o.  
5,50  
Poniżej instalacji c.o.  
Następna kolejność zaworów i termometrycznych  
zaworów z kurkami spustowymi do 15mm
4. Odpowietrzniki automatyczne do umieszczenia na płynie do 15mm
3. Pompa lub jedna instalacja podłączona c.w.d. 0,8m<sup>3</sup>/h, 1m<sup>4</sup> 4m, 1x250V P=25kW
4. Pompa mieszalniczo regulacyjowa do 2,0 x 1,0m<sup>3</sup> z silnikiem
4. Pompa doładowująca ciepłą c.o. o wyd. 3,0m<sup>3</sup>/h, 1m<sup>4</sup> 3m, 1x250V P=63kW

[illegible]