

Police, 8 października 2021 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 1 DO POSTĘPOWANIA EK.272.4.2021
Dotyczy postępowania na: "Dostawę i montaż wyposażenia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach".

W dniu 5 października 2021 r. do Zamawiającego wpłynęły drogą mailową na adres wilk@policki.pl odnośnie treści Ogłoszenia o zamówieniu oraz Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „**Dostawa i montaż wyposażenia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach**”.

Mając na uwadze brzmienie art. 284 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) poniżej przekazuję treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1

Część IV: Dostawa i montaż wyposażenia do pracowni obróbki ręcznej.

Poz. nr 5

Płyta traserska o podanych parametrach nie jest dostępna w sprzedaży.

Czy zamawiający dopuszcza płytę traserską o wymiarach minimum 200 x 300 mm, grubość płyty minimum 20 mm, wysokość całkowita płyty minimum 60 mm + regulowane nóżki 63 mm lub 80 mm.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza płytę traserską o wymiarach opisanych w pytaniu.

Pytanie 2

Część IV: Dostawa i montaż wyposażenia do pracowni obróbki ręcznej.

Poz. nr 9


Prosimy o rysunek/zdjęcie stołu ze skrzynią i nadbudową, zaznaczenie w których miejscach miałyby znajdować się imadła, oraz sprecyzowanie niejednoznacznego opisu: „*skrzynia z 4 szufladami na narzędzia dla 2 stanowisk **na środku stołu**.*”

Jednocześnie głębokość stołów ślusarskich oscyluje między 700-750 mm – prosimy o dopuszczenie takiego wymiaru.

Odpowiedź

Zamawiający załącza zdjęcie stołu, na którym widać rozwiązanie w postaci "Skrzyni z czterema szufladami na środku stołu". Na stole są również zamontowane imadła w odległości 50 cm od krótszej krawędzi stołu. Dla precyzji, odległość montażu imadeł jest mierzona od krawędzi stołu do środka szczęk imadła. Nadbudowa stołu (niebieska) jest pokazana na drugim zdjęciu, ma przede wszystkim dać możliwość zawieszenia na niej części narzędzi, oraz zabezpieczyć przed zabrudzeniami ścianę za stołami. Zamawiający dopuszcza głębokość stołu w minimalnym wymiarze 750 mm. Należy zaznaczyć, że inne elementy stołów na zdjęciach nie mają nic wspólnego z OPZ. Należy też zwrócić uwagę, że stół ślusarski o identycznym opisie znajdują się w części III poz. 125.



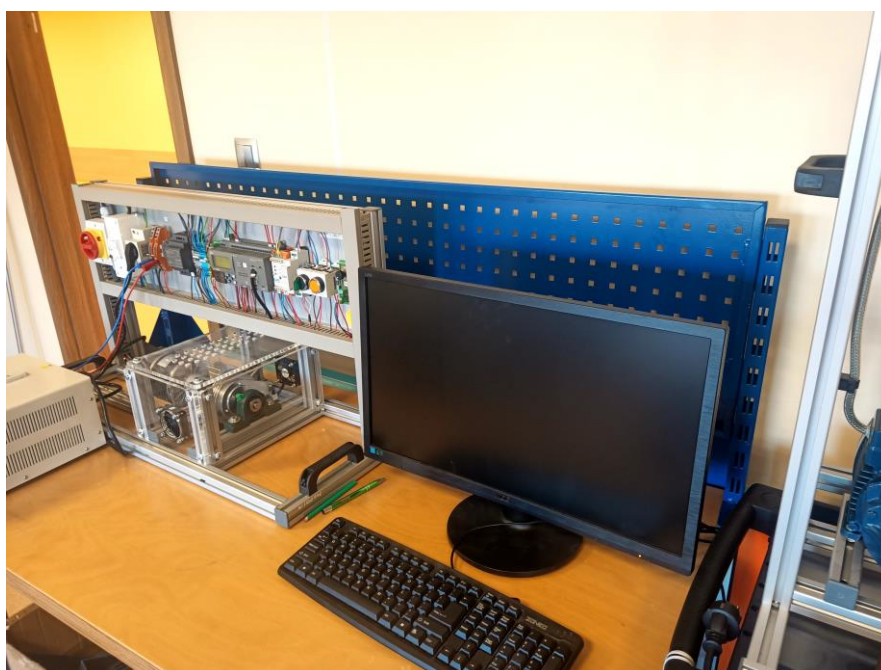

*Na oryginale właściwy podpis
Beata Chmielewska
Członek Zarządu Powiatu w Policach*

